


USZCZELKA WLOTOWA STUDNI KANALIZACYJNEJ

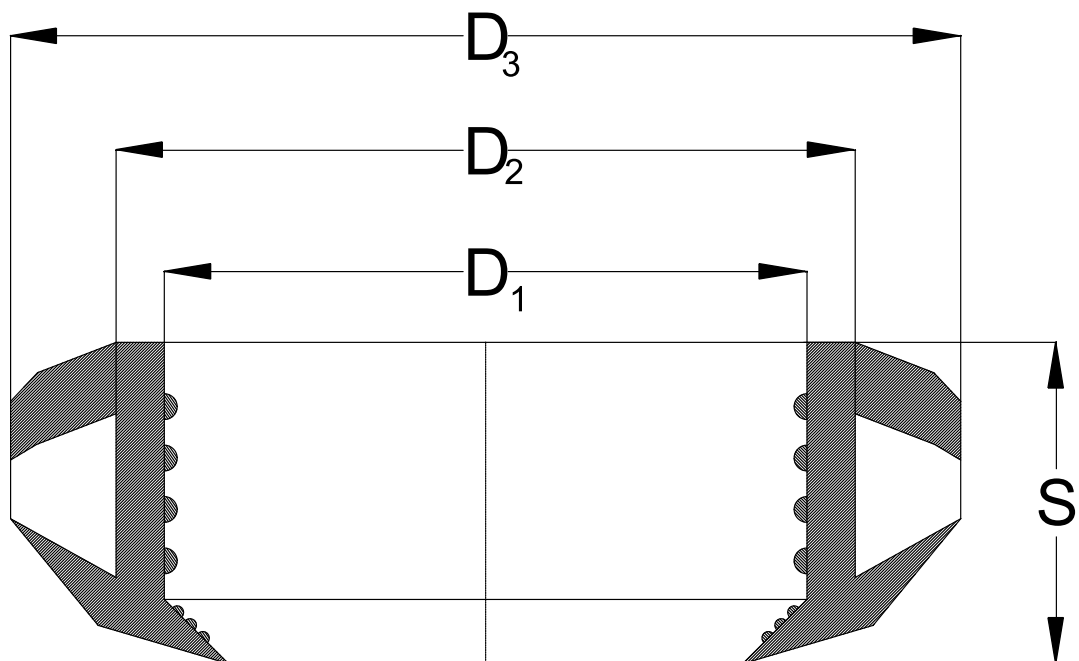

Uszczelnienia wykonane są z mieszanki gumowej spełniającej wymagania normy PN-EN 681-1:2002

Wymiary uszczelki wlotowych

D_1	D_2	D_3	S
32	37	55	22
40	46	63	22
50	57	73	22
63	71	97	31
75	85	121	31
90	103	136	31
100	114	146	31
110	124	156	31
160	175	207	32
200	215	247	32
250	265	297	32
315	335	367	32